
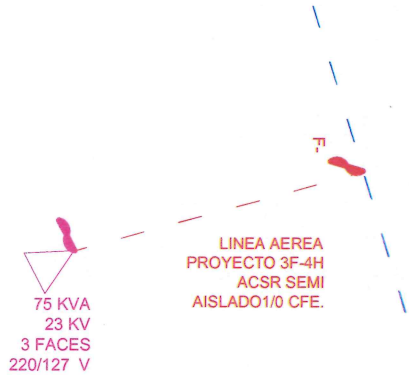


CUADRO DE DISPOSITIVOS									
POSTERIA									
#	NUEVO/ EXISTENTE	RETIRO	REGISTRO	ESTRUCTURA	RETENIDA	TIERRA	CORTACIRCUITO	NO. DE AREA	KVA
1	PCR 12-750			VS3- RD3		3K	3		
2	PCR 12-750			RD3		3K			75

CUADRO DE CARGAS						
NO. TRO	TOTAL KVA	% UTILIZAR	#FASES	KW	NO. DE SERVICIOS	TOTAL DE KW X SERV
1	75	60%	3	40	1	40

RESUMEN DE TRANSFORMADOR	
CARACTERISTICAS	PIEZA
75 KVA 3 FASES 23KV/ 254-127V	1
TOTAL DE TRO INSTALADOS	1

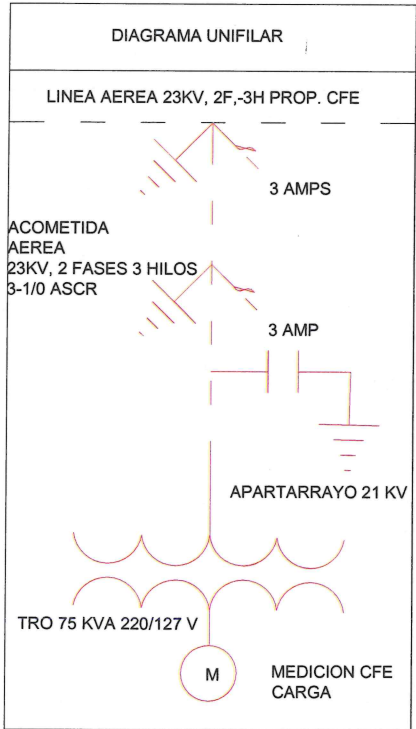

LINEA AEREA DE M.T EXIST. ACSR SEMI AISLADOCAL 1/0 CFE 23 KV COORDENADA 20.283351, -103.417473

MALECON


CALLE MIGUEL ARANA

CALLE MIGUEL ARANA

PLANTA DE AGUAS NEGRAS

PREPARATORIA JOCOTEPEC

20.283339, -103.417475



TERRNO

EMPRESA SABRITAS

DETALLE DE MEDICION BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 7-200



ROJO PROYECTO

AZUL EXISTENTE

VERDE RETIRO



PROPIETARIO:		
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC		
UBICACION:		
JOCOTEPEC 20.283339, -103.417475		
UBICACION:		
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	
	LINEA AEREA DE MEDIA TENSION DE C.F.E. DE 23 KV.	
	RETENIDA RBA.	
	POSTE DE CONCRETO EXISTENTE PROPIEDAD DE C.F.E.	
	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION AEREO 75KVA, 23,000 - 440 / 254 V, DE 3.05% DE IMPEDIANCIA, MCA IEM.	
	CORTACIRCUITO FUSIBLE	
	BASE PARA MEDICION DE CFE.	
	SISTEMA DE TIERRA COMPUESTO POR CABLE DE COBRE CAL. 1/0 DESNUDO, VARILLAS C.W. DE 5/8"X3.05 m. Y SOLDADURA CADWELD EN DELTA EN LA BASE DEL POSTE.	
	RETENIDA RDA.	
	CORTACIRCUITO FUSIBLE	
TIPO:		
AEREO ☒	MEDIA TENSION ☒	
SUBTERRANEO ☐	BAJA TENSION ☐	
HIBRIDO ☐	CONC. DE MEDIDORES ☐	
TRIFASICO ☒	ALUMBRADO PUBLICO ☐	
BIFASICO ☐	ESTUDIO FOTOMETRICO ☐	
13.2 KV ☐	DIAGRAMA ☒	
23 KV ☒	CUADROS ☒	
33 KV ☐	DETALLES ☐	
ACTUALIZACIONES:		
REVISION	FECHA	COMENTARIO
01	MARZO 2024	PLANO PROYECTO
NO. DE SOLICITUD:		
RESPONSABLE DE PROYECTO:		
SOLEC ENERGY		
LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION JALISCO, ZONA CHAPALA, CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE DE DEL 2024		
SUPERINTENDENTE		
JEFE DEPTO. PLANEACION		
JEFE DE MCS		
JEFE DEPTO. PLANEACION		
TRO DE 75 KVA 220/127 V, 23 kv, 2F-3H		
RED AEREA		
S/E	2024	1 de 1
PROYECTO	VALIDO	APROBO
ING. J.J.I.G.	SR.	SR.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS