
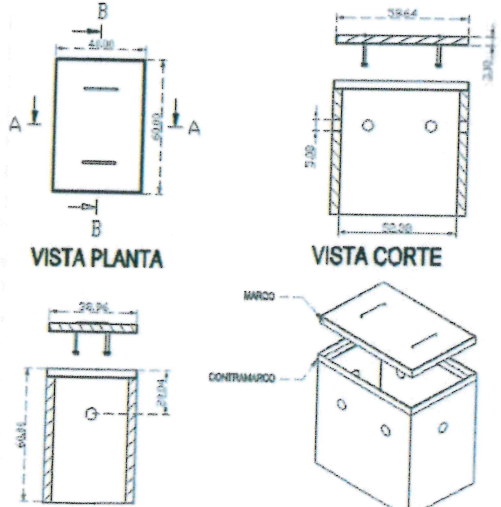


PLANO DEFINITIVO

CUDARO DE DISPOSITIVOS	
ARRANCADOR DE BOMAS	
NUOVO	EXISTENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR CON TENSION REDUCIDA PARA 100 HP A 440 V AC TIPO TRANSFORMADOR, SIN EL 65%, 80%, 95% DE TENSION PROTECCION DE SOBRECARGA 50.200 A E INTERRUPTOR AUTOMATICO 200 A CAJA METALICA, DISEÑO MEXICANO, PULSADOR ROJO/VERDE PARA BOMBA DE 100 HP EN 440V HACIA POZO	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR CON TENSION REDUCIDA PARA 20 HP A 440 V AC TIPO TRANSFORMADOR, SIN EL 65%, 80%, 95% DE TENSION PROTECCION DE SOBRECARGA 50.200 A E INTERRUPTOR AUTOMATICO 200 A CAJA METALICA, DISEÑO MEXICANO, PULSADOR ROJO/VERDE PARA BOMBA DE 20 HP EN 440V HACIA POZO

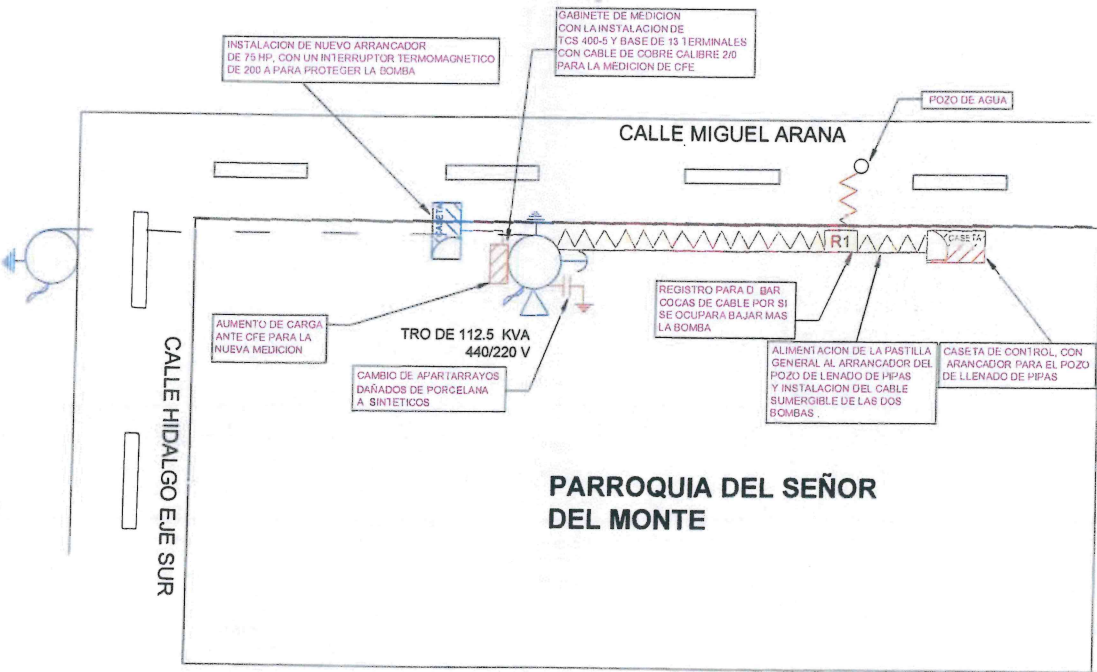

TCS 400-5 PARA LA MEDICION DE CFE

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

UBICACION:
POZO DE AGUA
20.285733, -103.429983



SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
---	LINEA AEREA DE MEDIA TENSION DE C.F.E. EXISTENTE DE 13 KV.
---	LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE PROYECTO DE 23 KV.
---	REGISTRO DE CONCRETO MT DE PROYECTO.
---	POSTE DE CONCRETO EXISTENTE.
---	PROPIEDAD DE C.F.E.
---	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION PEDESTAL 112.5KVA, 23.000 - 220 / 127 V, DE 3.00% DE IMPEDANCIA, MCA. IEM.
---	CORTACIRCUITO FUSIBLE
---	REGISTRO DE CONCRETO MT DE PROYECTO.
---	LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE PROYECTO DE 23 KV.
---	SISTEMA DE TIERRA COMPUESTO POR CABLE DE COBRE CAL. 10 DESNUDO, VARILLAS C.W. DE 5/8"x3.05 m. Y SOLDADURA CADWELD EN DELTA EN LA BASE DEL POSTE
---	INDICA CORTE DE LINEA

TIPO:	
AEREO	☐ MEDIA TENSION
SUBTERRANEO	☐ BAJA TENSION
HIBRIDO	☒ CONC. DE MEDIDORES
TRIFASICO	☐ ALUMBRADO
BIFASICO	☐ ESTUDIO FOTOMETRICO
13.2 KV	☐ DIAGRAMA
23 KV	☒ CUADROS
33 KV	☐ DETALLES

ACTUALIZACIONES:		
REVISION	FECHA	COMENTARIO
01	MAYO 2024	PLANO DEFINITIVO

RESPONSABLE DE PROYECTO:



SOLEC ENERGY SAS DE CV

CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE



POZO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL

SECA	S/E	FECHA	2024	DI DE HOJA	1 de 1
PROYECTO	VALIDO	APROBO			
ING. J.J.I.G.	SR.	SR.			

